


Alsó befűvésű, külső hideglevegős légfűgöny

Rendelési szám: 400 LF

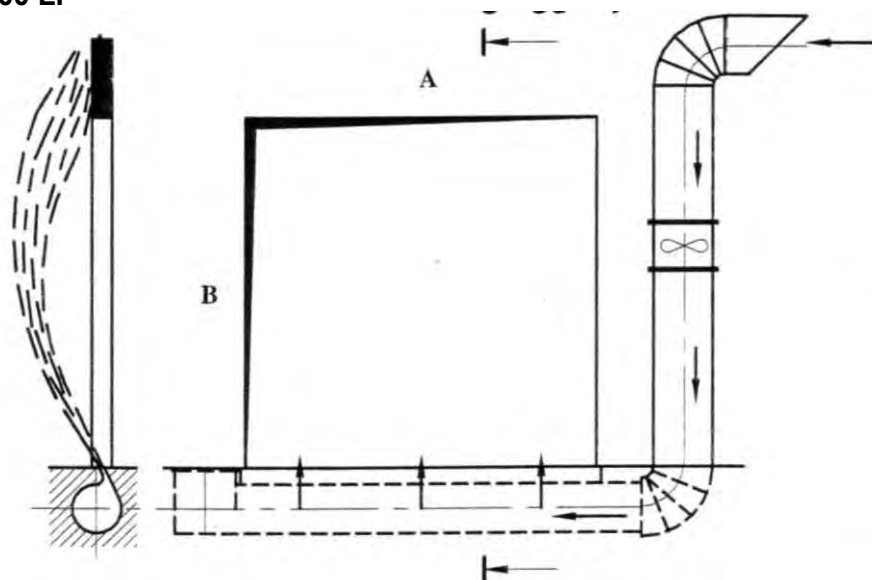

A légfűgöny befűvő csöve illetve a befűvő cső nyílása optimális esetben a kapunyílásban kerül elhelyezésre, azonban az ajtónyílás külső légtér felőli oldalára is elhelyezhető egy adott távolsáig bezárólag. A befűvőcső és annak nyílása a talajban kerül elhelyezésre a küszöbszint alá, vasbetonba szerelve. A légfűgöny külső (kezeletlen) levegővel működik. A működtetéshez szükséges levegőt a függőleges csőszakaszban beépített függőleges tengelyű axiál ventilátor biztosítja. A ventilátor szívó és nyomó oldala, valamint a könyökidomok hangcsillapított elemek. A beszívónyílás madárhálóval védett. A kifűvónyílás teherbíró taposórácscsal van ellátva, mely egyúttal légtelést is végez. A rács kiemelhető kivitelű. A talajba süllyesztett kifűvőcső végén fedlappal ellátott tisztítóakna van. Külön kérésre a tisztítóakna a befűvási oldalon is elhelyezhető. A légfűgöny 3-5 m szélességű és 3-5 m magasságú ajtónyílás esetén alkalmazható.

Kérje műszaki tanácsadásunkat és részletes árajánlatunkat.